



# Steckdosen

Hier finden Sie Installationshinweise für Steckdosen im Heizungsraum

## Hinweise zur Verfügbarkeit und Installation von Netzstromsteckdosen am Installationsort

Der Auftraggeber ist dafür verantwortlich, dass die baulichen Bedingungen den Systemvoraussetzungen des Systems entsprechen. Voraussetzung für die Montage des IoT-Gateway am Ort der Installation ist die Verfügbarkeit einer nicht belegten Netzstromsteckdose am oder in unmittelbarer Nähe zur Heizungsanlage.




Im Rahmen des Installations-services der Bosch Service Solutions ist keine Installation einer Netzstromsteckdose möglich! Sollte zum vereinbarten Installationstermin kein Netzstromanschluss vorhanden sein, wird keine Installation der Fernüberwachung durchgeführt und es fallen Anfahrtskosten für den Auftraggeber an.

Merkmal	Spezifikation
Bauart der Steckdose	Aufputz oder Unterputz
Empfohlene Schutzklasse der Steckdose	IP44 oder höher
Mehrfachsteckdosen	möglich
Bemessungsdaten	230 Volt/ 16 Ampere
Steckerformat	C - 2 pin EU

## Hinweise zur Platzierung von Steckdosen im Heizungsumfeld

### Empfehlung 1: Nähe zum Heizungssystem

Um den Aufwand der Verkabelung zwischen Heizungssystem und Telemetriegerät so gering wie möglich zu halten, bringen Sie die Netzsteckdosen bitte in Nähe des Heizungssystems an. Der Abstand zu einem möglichen Verbauort (freie Wandfläche) sollte max. 2,5m betragen.

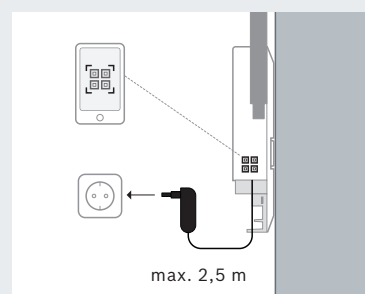

### Empfehlung 2: Mobilfunkempfang prüfen

Sind mehrere Installationsorte möglich, sollte der Mobilfunkempfang mit dem Mobilfunkgerät geprüft und die Netzstromsteckdose an dem Installationsort mit dem stärksten Netzwerksignal verbaut werden.



Bitte beachten Sie einschlägige Normen und Anforderungen zur Anbringung von Elektroinstallationen im Umfeld von Wärmeerzeugern!